


Data 18.10.2005	Data rewizji 07.04.2011	Nr zadania	Nr rysunku	Rewizja
Sporządził Ruukki	Rewizja .	IN00A4004	IN 04	01
Skala 1:5	Obiekt	Nr pliku IN00A4004		

Detal A

Standardowy zakład poprzeczny blach nośnych - dach izolowany *

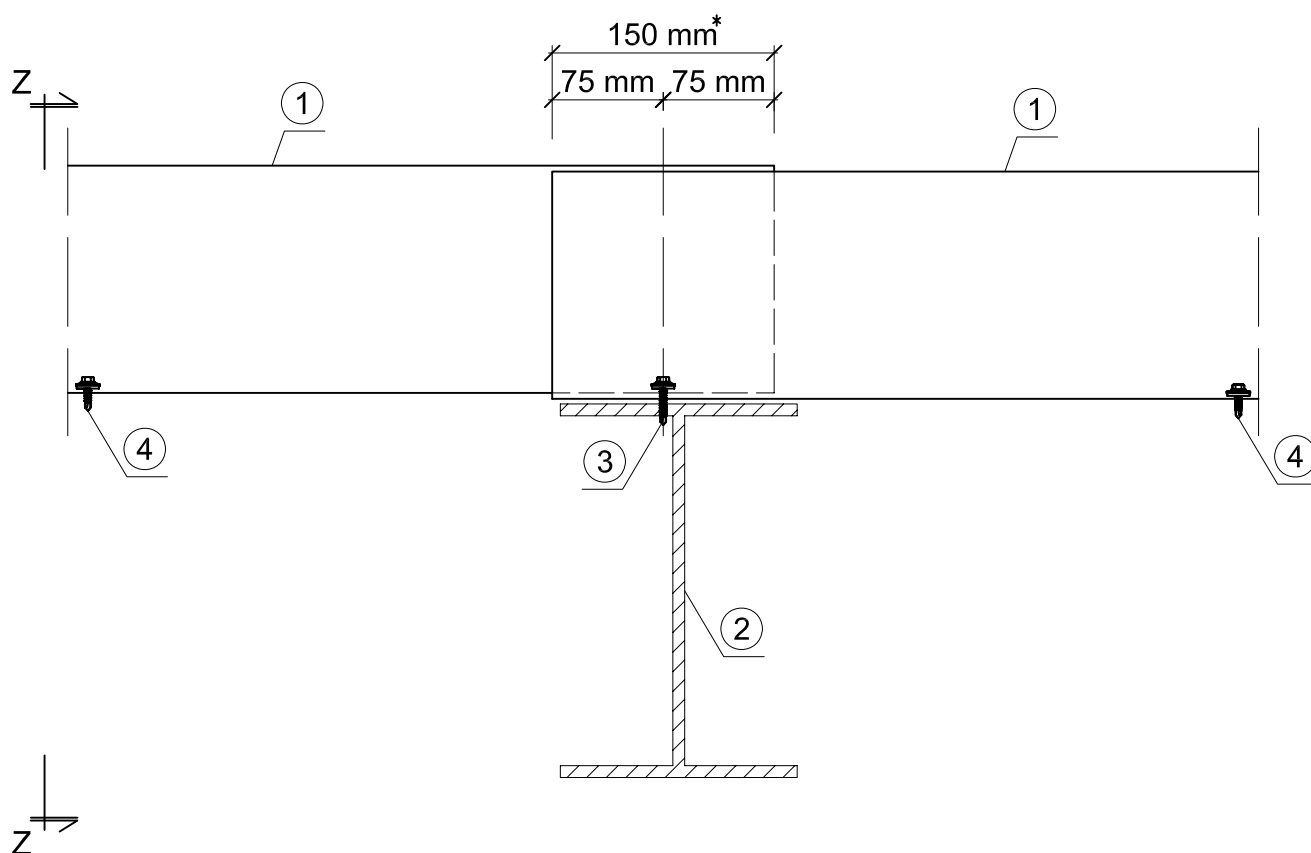

Uwagi:

* - długość i typ zakładu wg projektu konstrukcji

1. Blacha trapezowa nośna Ruukki
 2. Konstrukcja nośna wg projektu konstrukcji
 3. Łącznik w każdej półce na podporze
 4. Łącznik na zakładzie co max 500 mm
- Przekrój Z-Z - rysunek nr IN 03